

Výsledky měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu


objemová aktivita radonu v půdním vzduchu c_A (kBq.m⁻³)

č. měření	c_A	odpor sání	č. měření	c_A	odpor sání
1	7,5	2	14	24,3	2
2	13,7	2	15	29,1	2
3	13,4	2	16	23,4	2
4	14,2	2	17	25,1	2
5	20,8	2	18	20,8	2
6	21,5	2	19	20,6	2
7	20,9	2	20	24,6	2
8	20,5	2	21	27,3	2
9	12,3	2	22	33,2	2
10	32,1	2	23	23,1	2
11	22,5	2	24	30,5	2
12	22,4	2	25	21,4	2
13	29,1	2	26	17,3	2


Subjektivní popis sání:

plynoprůstnost	nízká	3
	střední	2
	vysoká	1


Přehledná situace

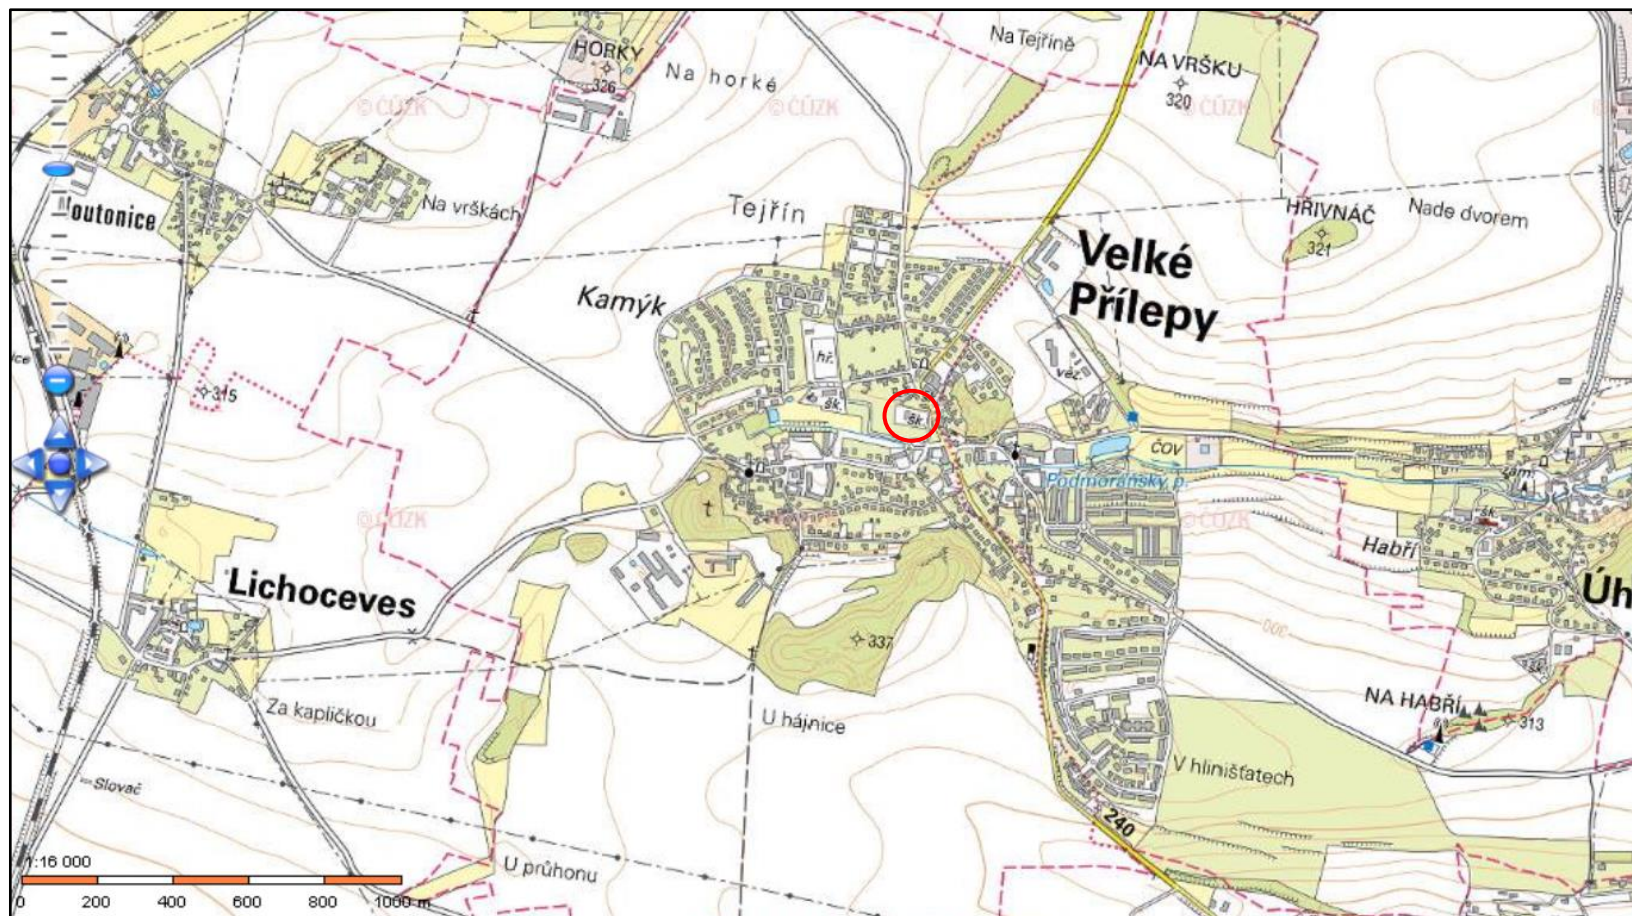

Snímek katastrální mapy



Situace sond

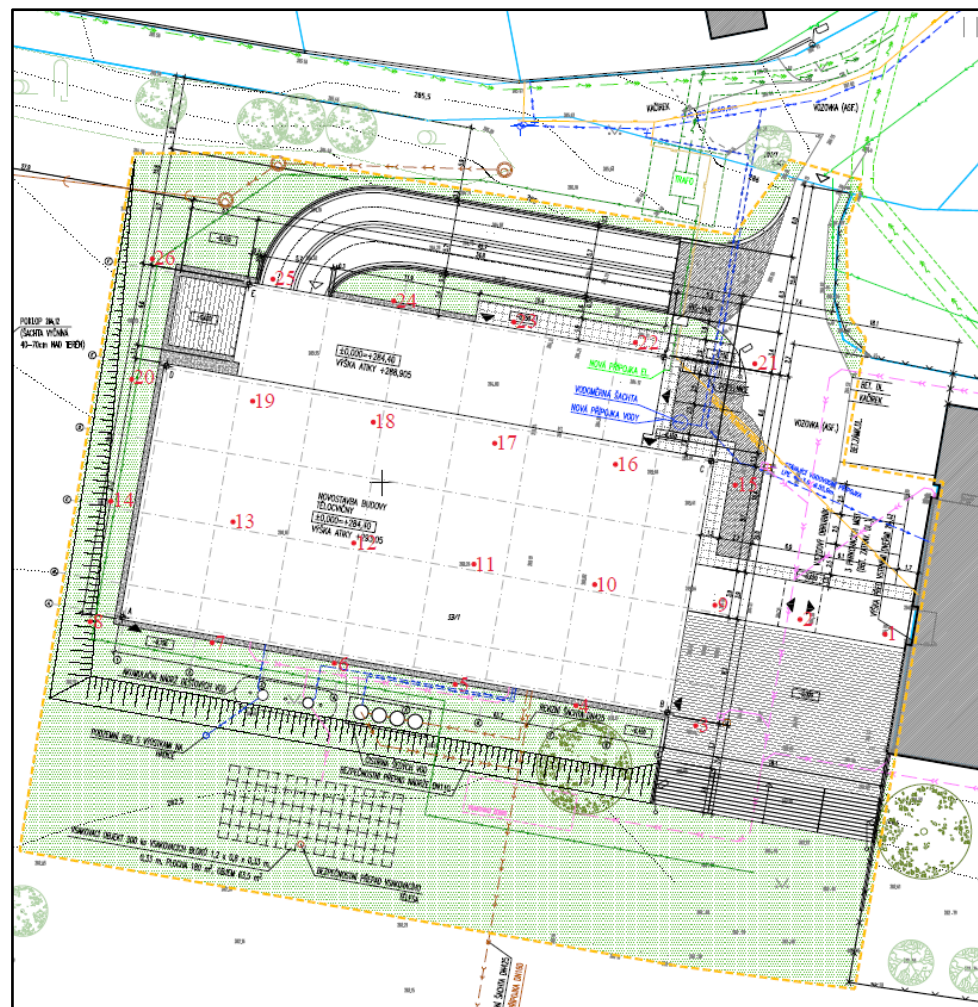

- 1 místo měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu