


VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍM POTRUBÍ

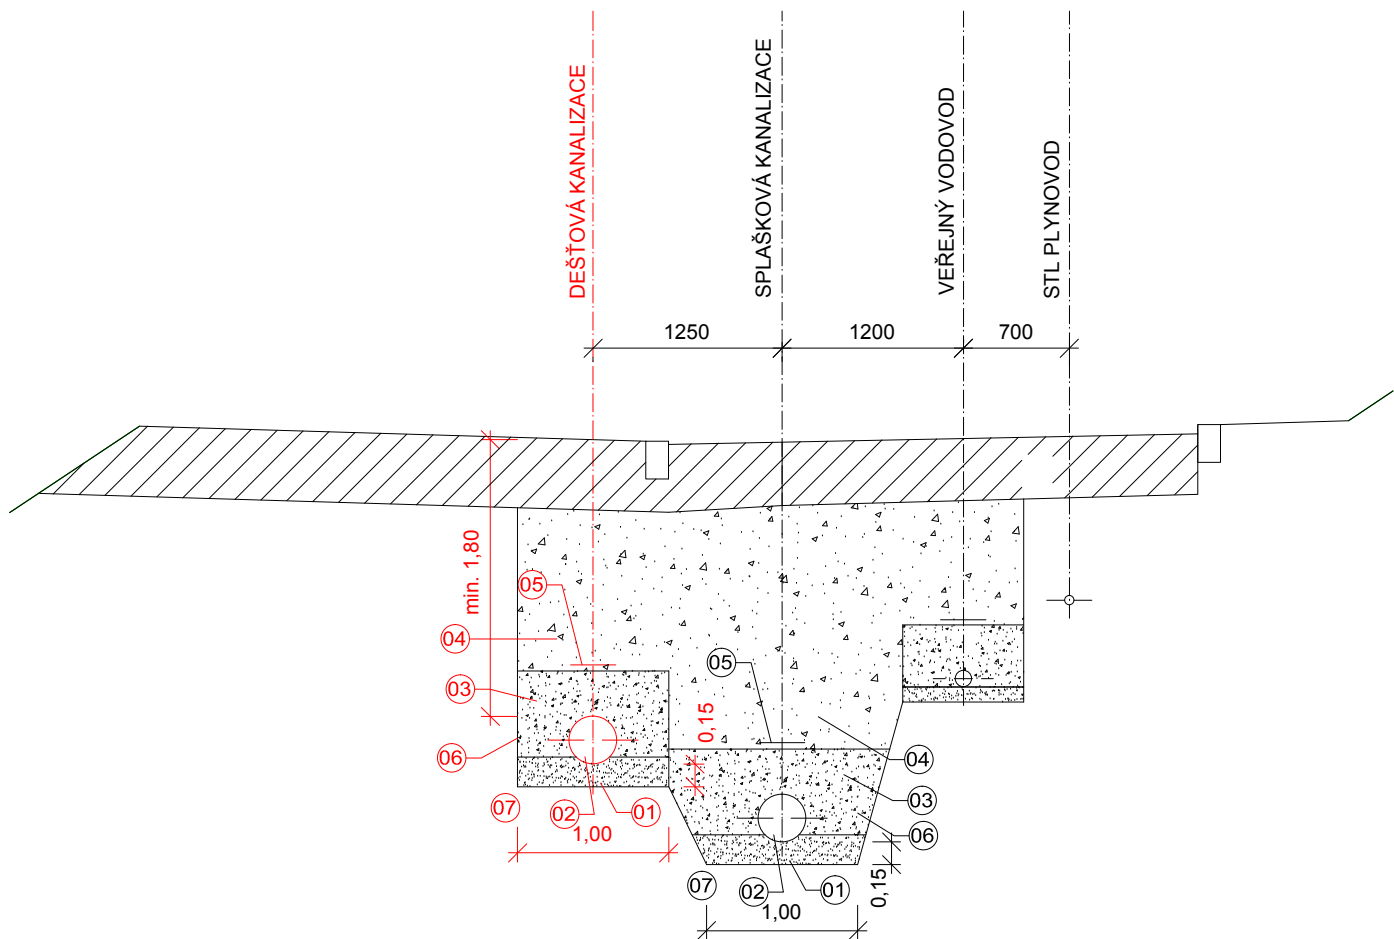

LEGENDA:

- 01 LOŽE POD POTRUBÍ ZE ŠTĚRKOPÍSKU
- 02 POTRUBÍ PP DN 300 mm SN 10
- 03 ZHUTNĚNÝ OBSYP POTRUBÍ ŠTĚRKOPÍSKEM (PŘÍMO NAD POTRUBÍM DO v. 300 mm NEHUTNIT !)
- 04 ZHUTNĚNÝ ZÁSYP VHODNÝM VÝKOPKEM (ŠTĚRKOPÍSKEM) (POSOUDÍ GEOTECHNIK STAVBY)
- 05 VÝSTRAŽNÁ FÓLIE ŠEDÉ BARVY
- 06 PAŽENÍ PŘÍLOŽNÉ BEZ MEZER (PŘI HUTNĚNÍ POVYTAHOVÁNO DO VÝŠE HUTNĚNÉ VRSTVY)
- 07 ROSTLÝ TERÉN

Zhotovitel:	Ing.Karel Krňanský, Šumavská 22, 120 00 Praha 2	Vypracoval:	Ing. Karel Krňanský
Investor:	Art&Kri, s.r.o., Halasova 721, 252 64 Velké Přílepy	Projektant:	Ing. Karel Krňanský
Hlavní inženýr projektu:	Ing. arch. František Bílek, Velká Bučina 96, 273 24 Velvary	Ou / Mu :	Velké Přílepy
<b>NOVOSTAVBA</b> <b>KOMUNIKACE A INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ</b> <i>U HÁJNICE p.p.č. 80/5 v k.ú. Kamýk u Velkých Přílep</i> <b>IO-04 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE</b>		Kraj:	Středočeský
		Formát :	A4
		Datum :	12/2017
		Stupeň :	DSP
		Číslo zakázky :	3-17-05
<b>VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍM POTRUBÍ</b>		Měřítko	schema
		Číslo paré	Číslo přílohy
			<b>04-8</b>